Rozdzielnica R03

PD–ZACH część budynku

kable grzejne Optiheat 15/30 /ENSTO/ — Pi=6,4kW

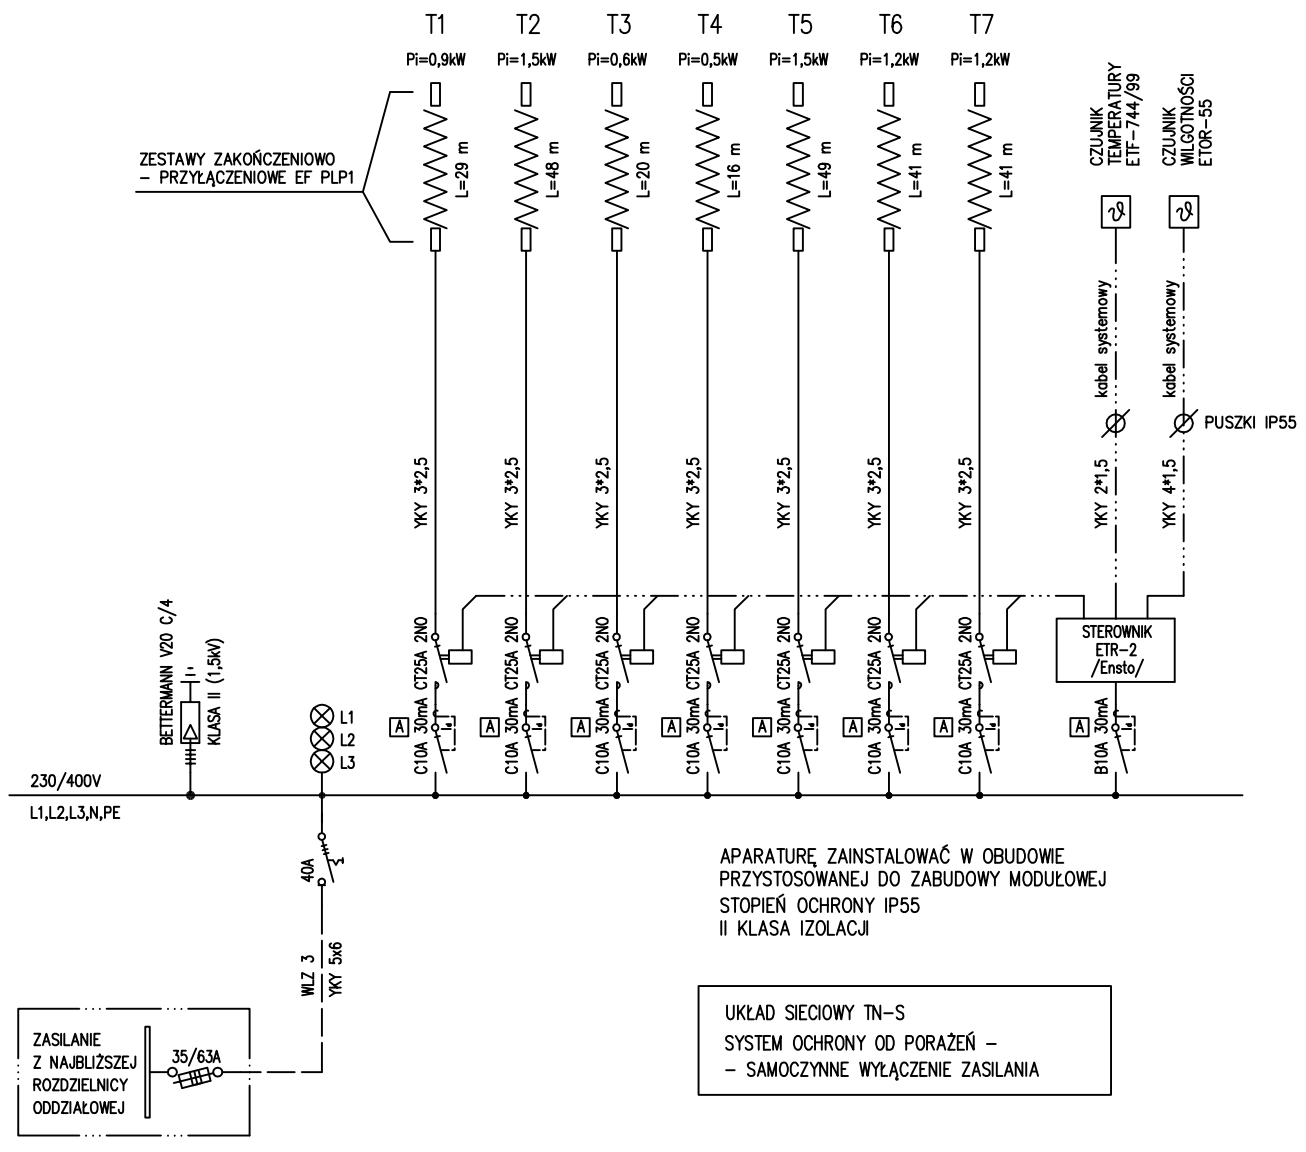

APARATURĘ ZAINSTALOWAĆ W OBUDOWIE PRZYSTOSOWANEJ DO ZABUDOWY MODUŁOWEJ
STOPIEŃ OCHRONY IP55
II KLASA IZOLACJI

UKŁAD SIECIOWY TN–S
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ –
– SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Jednostka projektowa:

tuxbel Engineering sp. z o.o.
ul.Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań
Tel. : +48 61 222 59 85
Fax: + 48 61 222 59 86

Projektant:
mgr inż. Dariusz Furmanowicz
Upr. bud. nr WKP/0406/POOE/11

Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz Wieczorek
Upr. bud. nr WKP/0314/PWOE/07

Temat:
Remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Nazwa zadania:
Remont więźby dachowej, wymian apokrycia dachu, remont elewacji

Inwestor:
Muzeum Podkarpackie w Krośnie
ul. J. Piłsudskiego 16 , 38-400 Krosno

Adres inwestycji:
Muzeum Podkarpackie w Krośnie
ul. J. Piłsudskiego 16 , 38-400 Krosno

Branża:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Faza projektu:
Projekt budowlany

Nazwa rysunku:
Schemat rozdzielnicy podgrzewu rynien RO3

Skala:	Data:	Nr rys.:
	10.2013	IE.05